



VSR-Gewässerschutz

Nitratbelastung des Grundwassers in Brandenburg

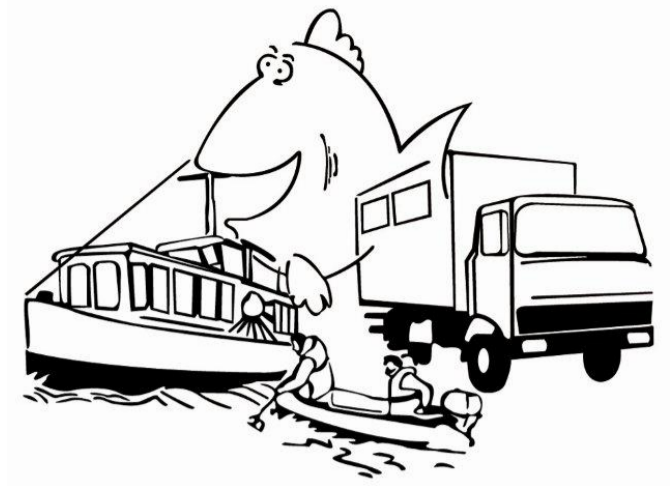

Grundlage sind die Untersuchungen von privat genutzten
Brunnen durch den VSR-Gewässerschutz in den Jahren
2013 bis 2017

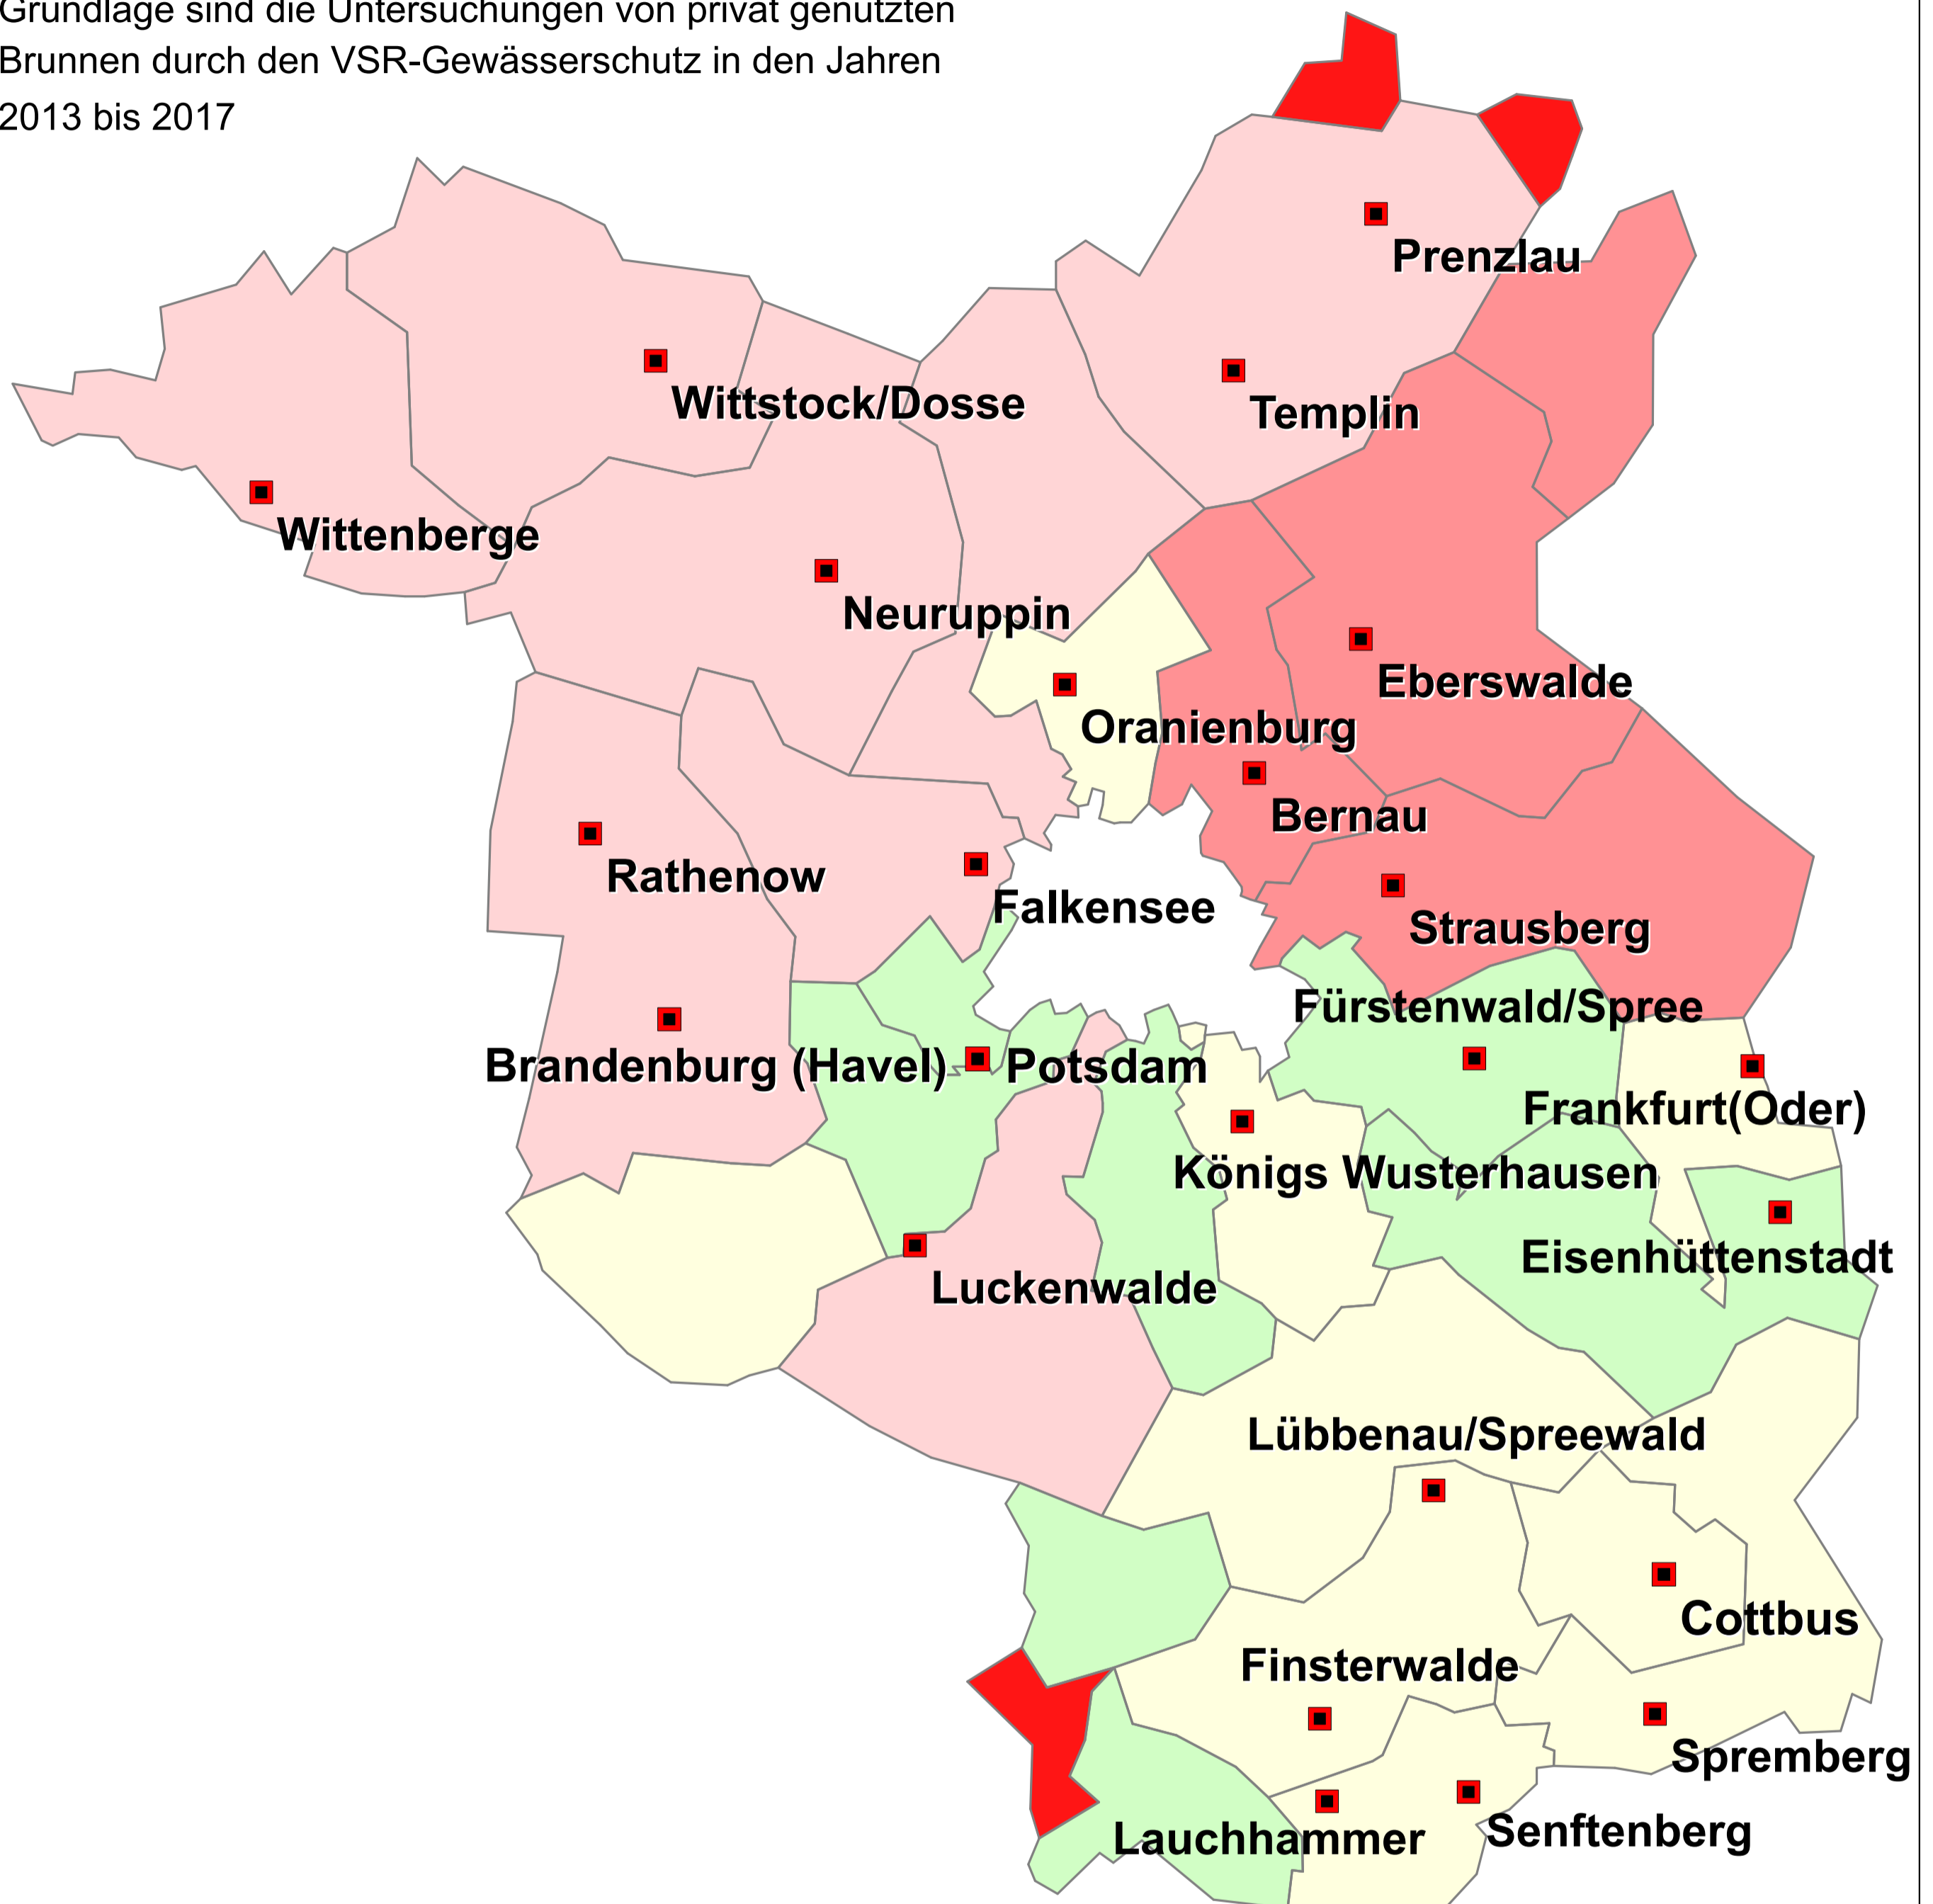

Anteil der Brunnen mit mehr als 50 mg/l Nitrat

	weniger als 5%
	5% bis 10%
	10% bis 20%
	20% bis 30%
	30% bis 40%
	40% bis 50%
	mehr als 50 mg/l
	zu geringe Anzahl an Messwerten