



VSR-Gewässerschutz

Nitratbelastung des Grundwassers in Mecklenburg-Vorpommern

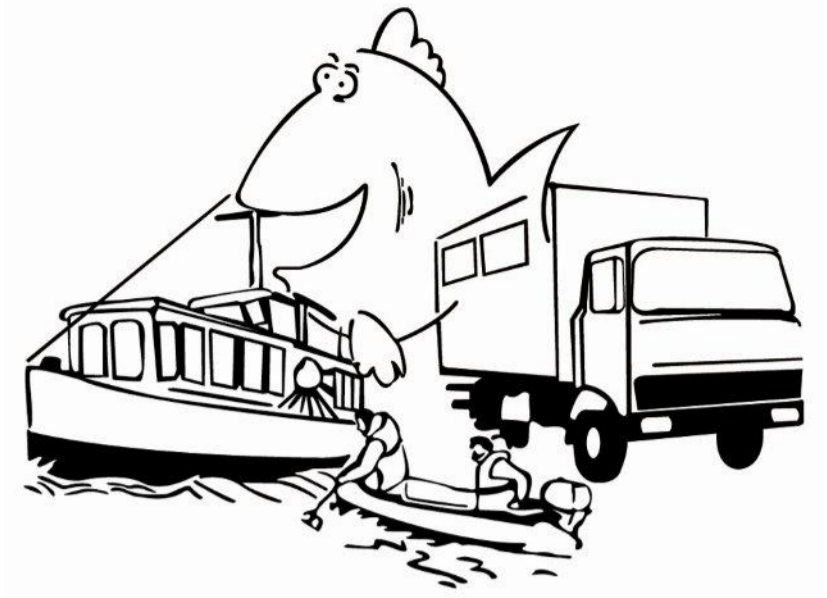

Grundlage sind die Untersuchungen von privat genutzten
Brunnen durch den VSR-Gewässerschutz in den Jahren
2013 bis 2017

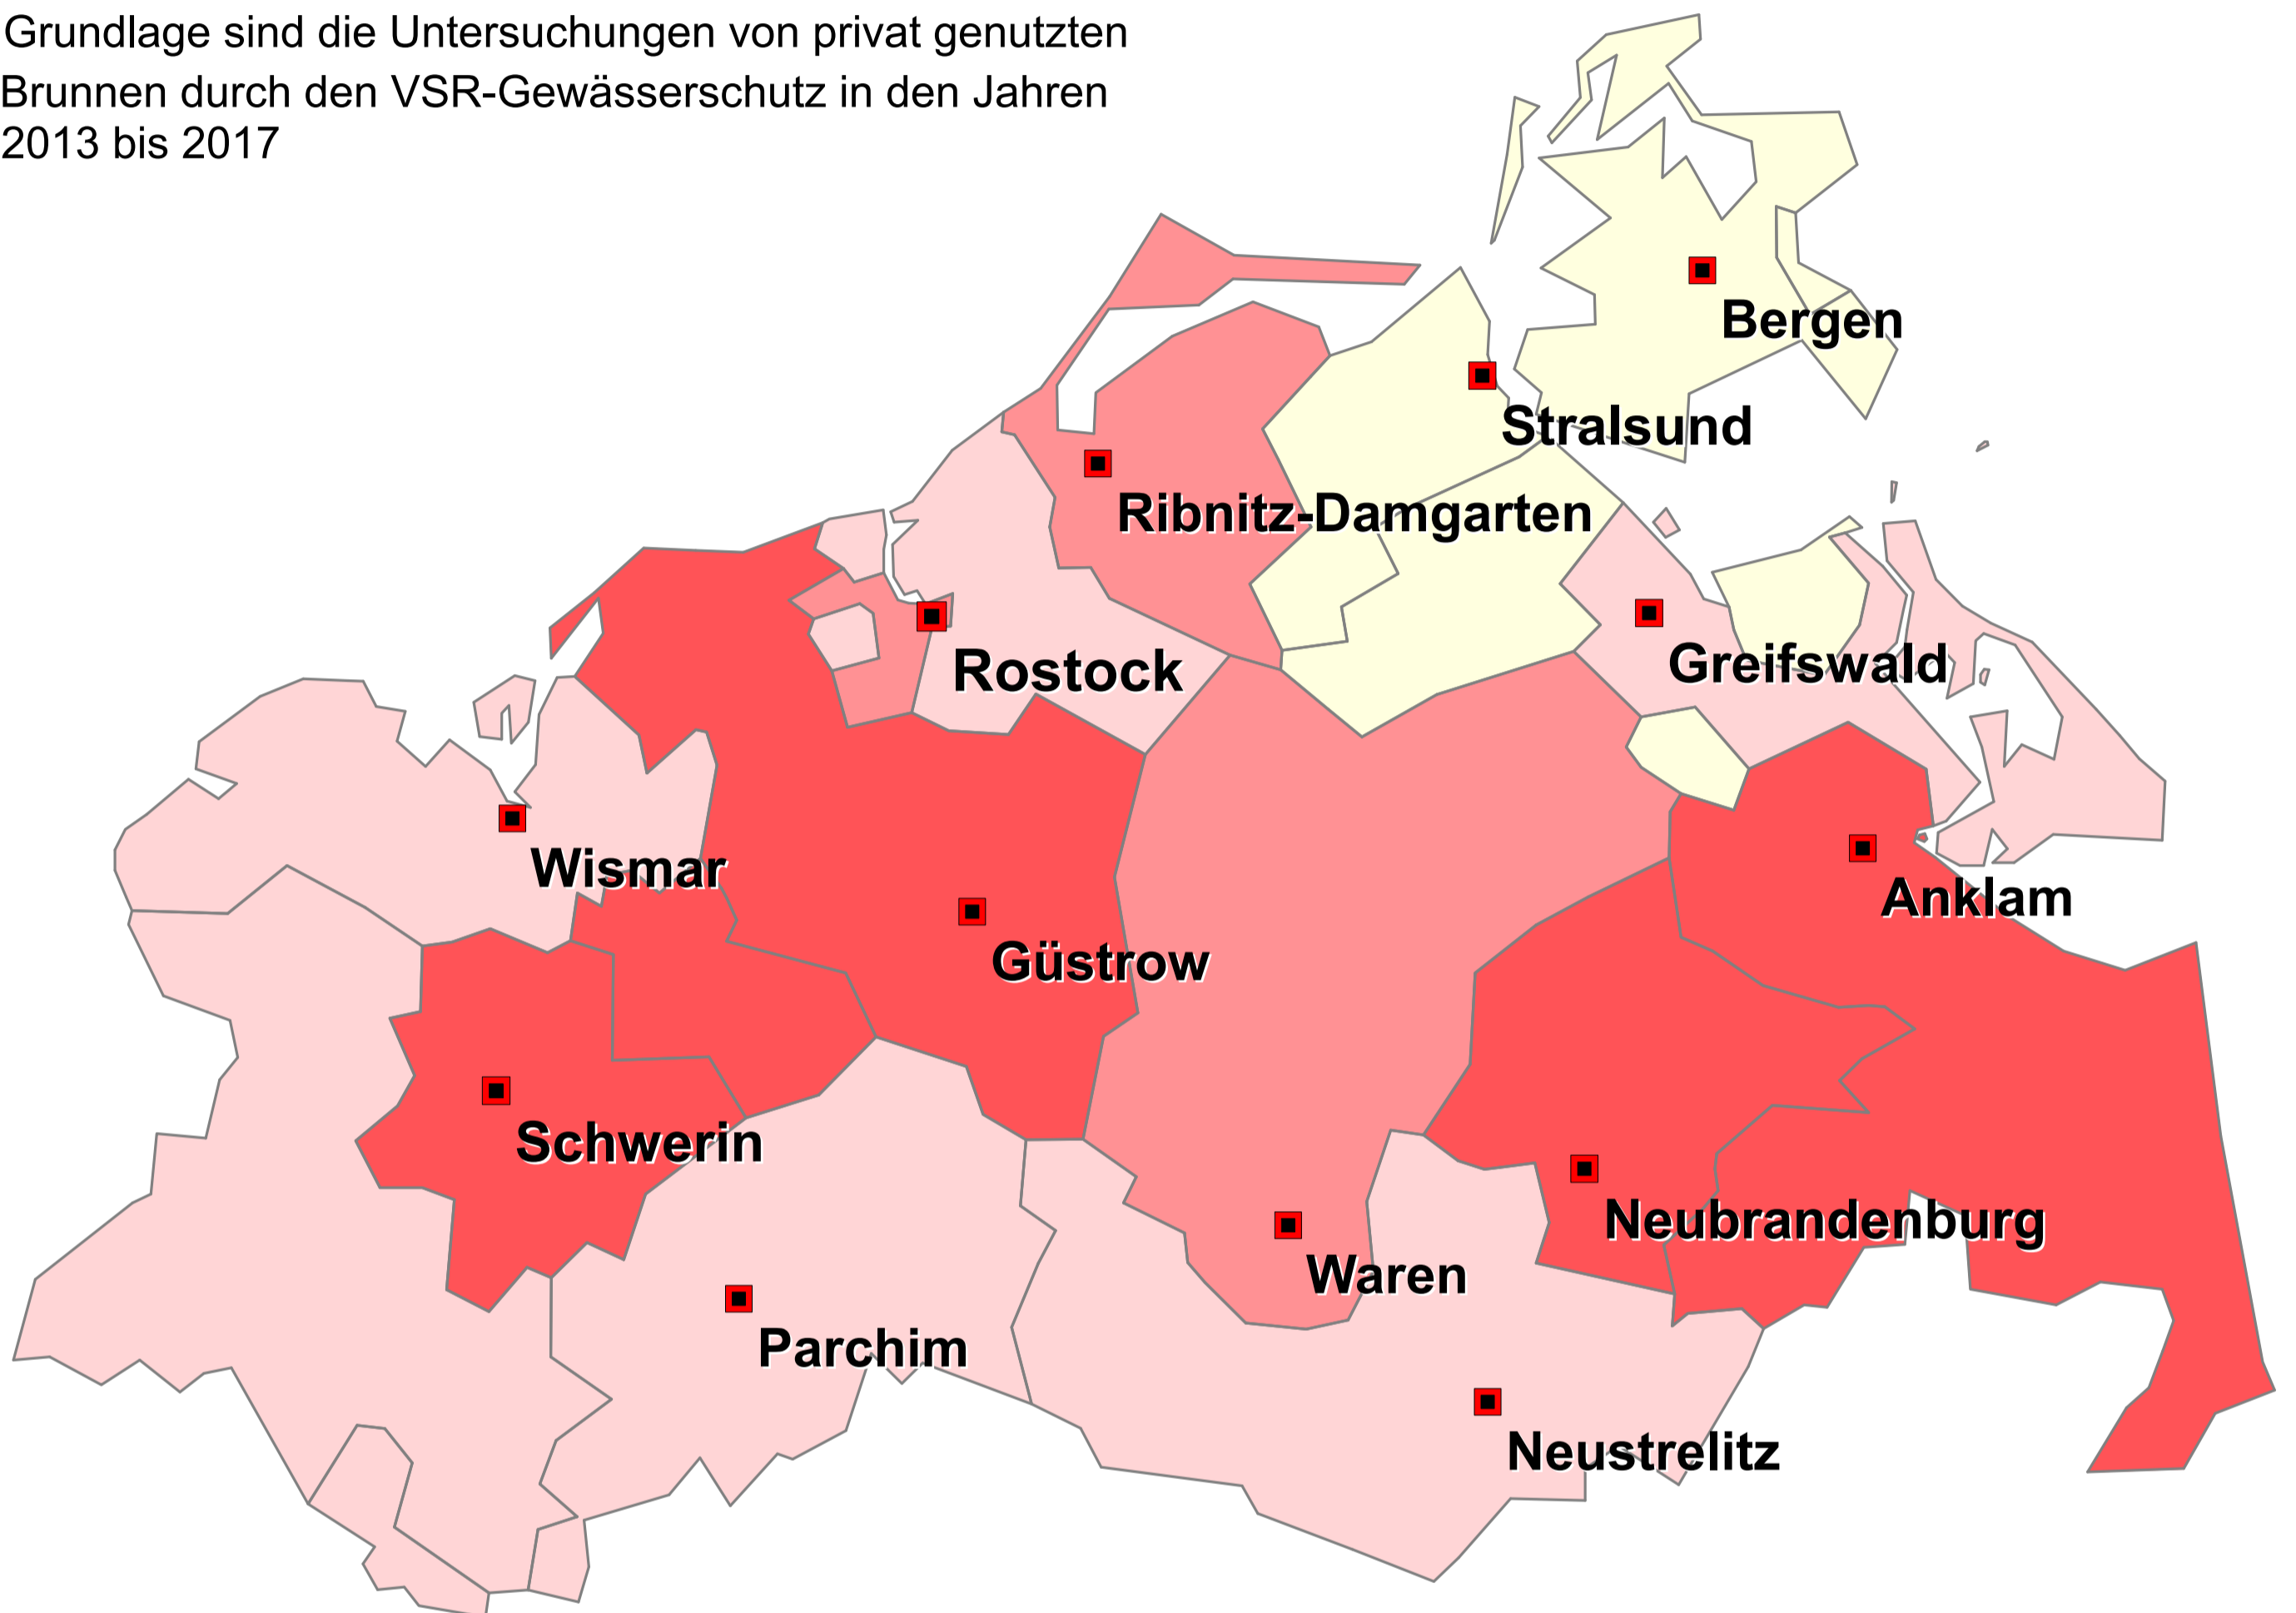

Anteil der Brunnen mit mehr als 50 mg/l Nitrat

weniger als 5%

5% bis 10%

10% bis 20%

20% bis 30%

30% bis 40%

40% bis 50%

mehr als 50%

zu geringe Anzahl von Messwerten