



# VSR-Gewässerschutz

## Nitratbelastung im Grundwasser in Mecklenburg Vorpommern

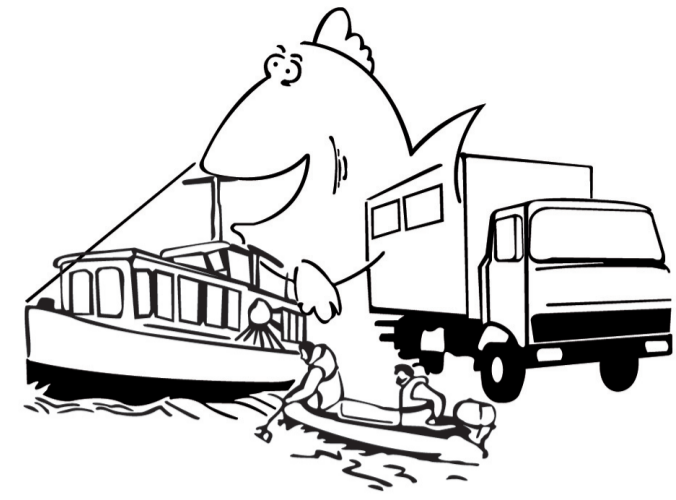

Grundlage sind die Untersuchungen von privat genutzten  
Brunnen durch den VSR-Gewässerschutz in den Jahren  
2015 bis 2018

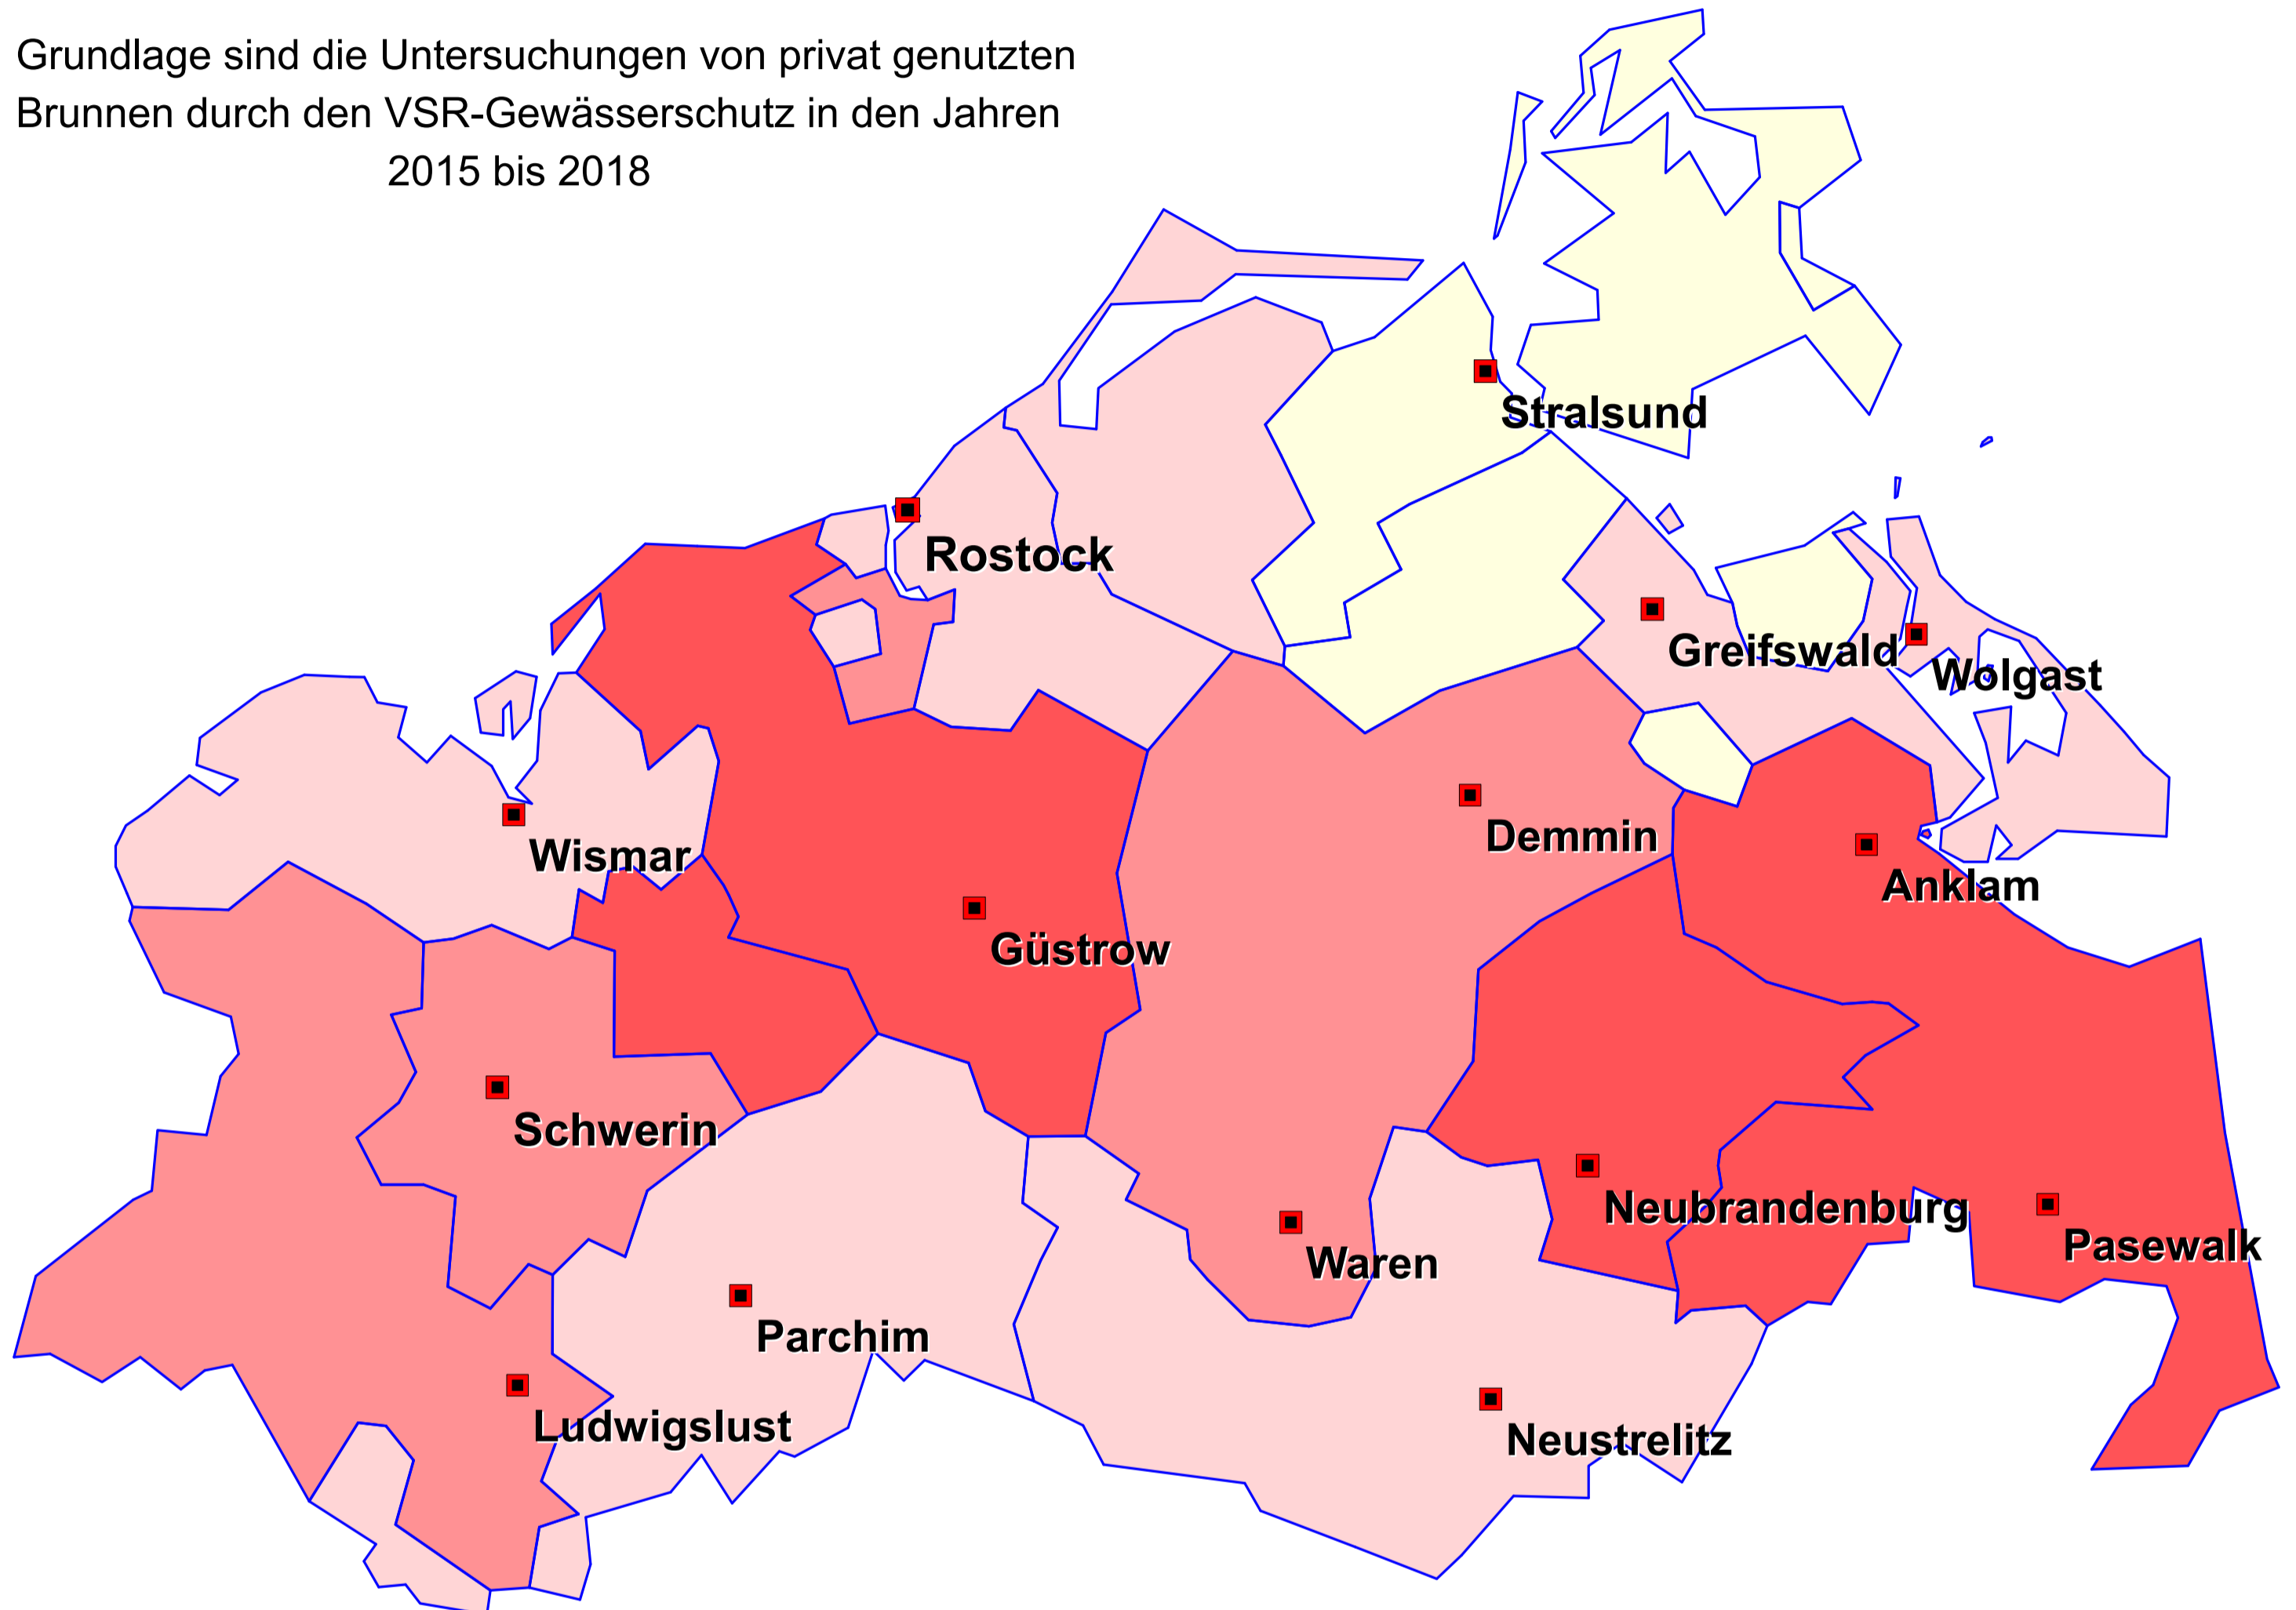

### Anteil der Brunnen mit mehr als 50 mg/l Nitrat

|                                  |
|----------------------------------|
| zu geringe Anzahl von Messwerten |
| weniger als 5%                   |
| 5% bis 10%                       |
| 10% bis 20%                      |
| 20% bis 30%                      |
| 30% bis 40%                      |
| 40% bis 50%                      |
| mehr als 50%                     |